


CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL FIDEICOMISO EN LA ANTIGUA INSTALACIÓN DE EXIDE

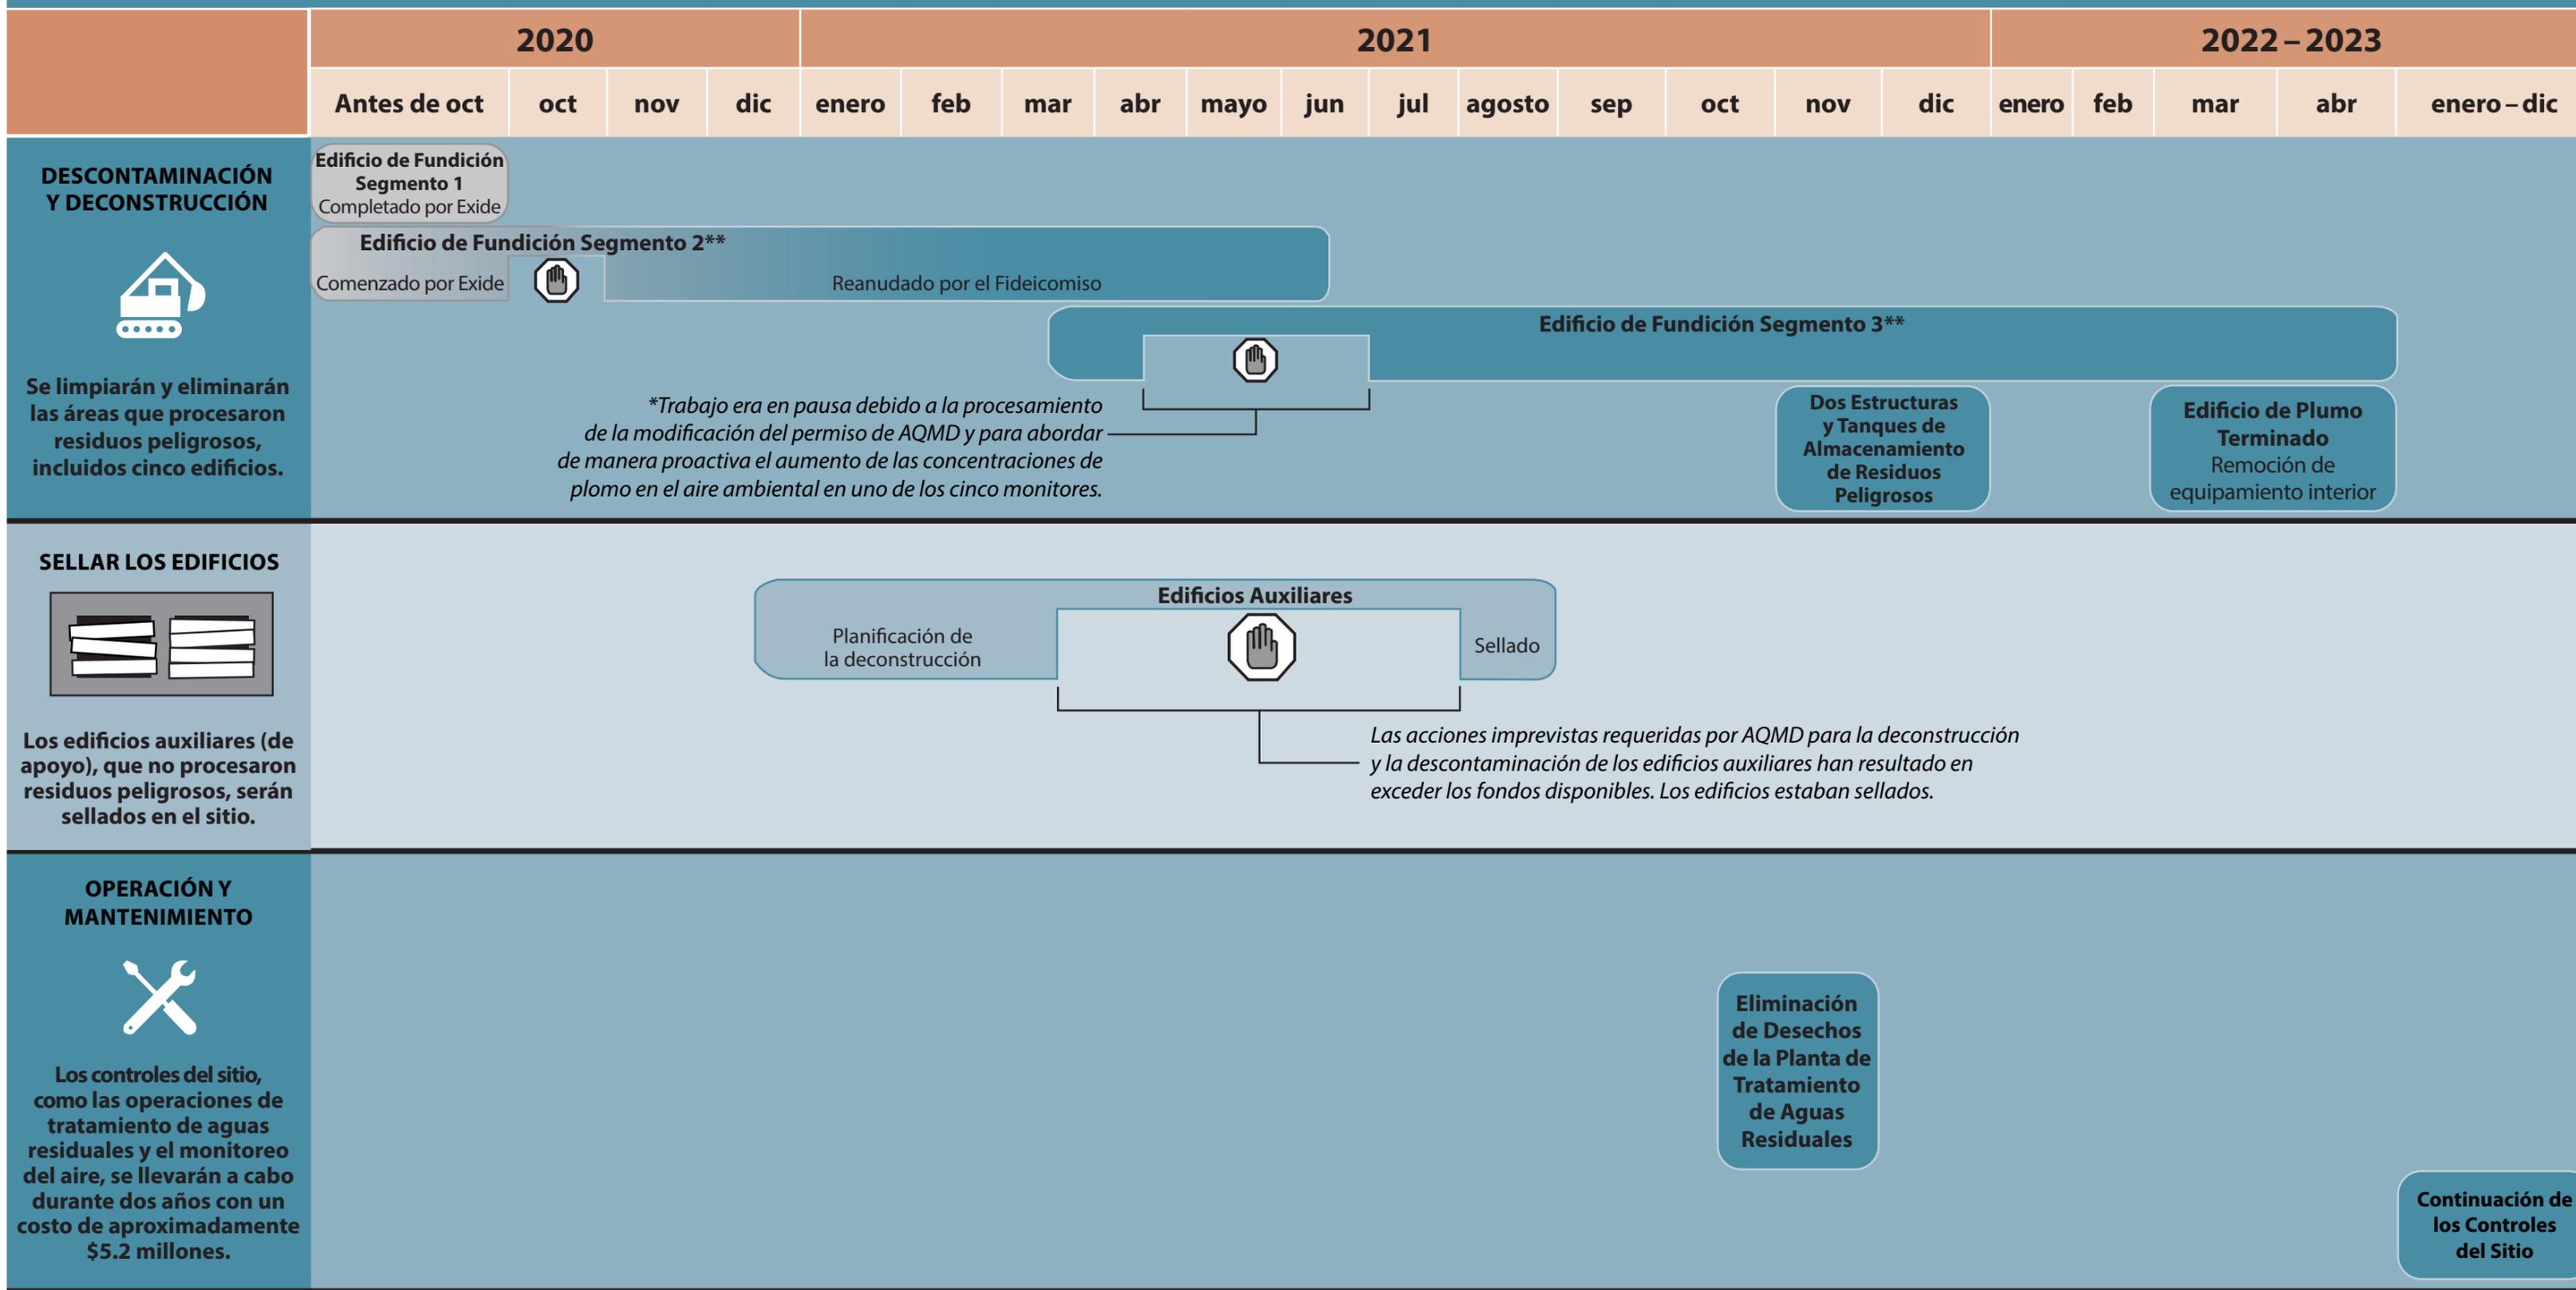

*No se ha excedido el estándar nacional de salud de la EPA para el plomo en el aire ambiente. [Haga clic aquí](#) para obtener más información sobre el cierre temporal y la acción de mitigación tomada.

**Esto incluye el desmantelamiento de la Unidad de Recinto Completo.